


PCD2.A250

Module de 2 x 4 sorties digitales
48 VCA/2 A ou 50 VCC/2 A,
contact "travail",
sans protection RC des contacts

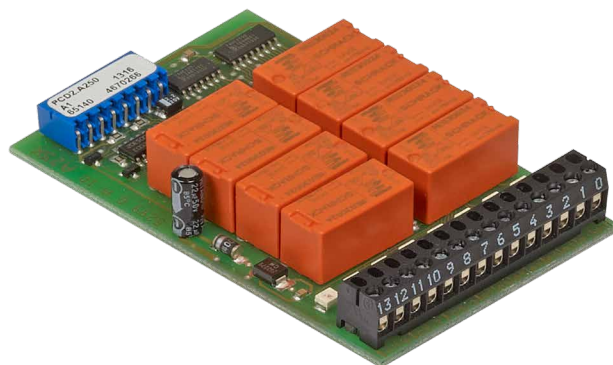


Le module comprend 8 relais avec contacts travail pour tension continue et alternative jusqu'à 2 A, 48 VCA. Le module convient tout particulièrement lorsque des circuits de courant alternatif avec une fréquence de commutation faible doivent être contrôlés. Pour des raisons de place, il n'y a pas de protection des contacts intégrée.

Caractéristiques techniques

Nombre de sorties	4, contacts travail avec séparation galvanique
Type de relais (typique)	RE 030024, SCHRACK
Pouvoir de coupure *) (durée de vie du contact)	2 A, 48 VCA AC1 0,7 × 10 ⁶ commutations 1 A, 48 VCA AC11 1,0 × 10 ⁶ commutations 2 A, 50 VCC DC1 0,3 × 10 ⁶ commutations ³⁾ 1 A, 24 VCC DC11 0,1 × 10 ⁶ commutations ¹⁾³⁾
Alimentation des bobines de relais : ²⁾	nominale 24 VCC lissée ou pulsée, 8 mA par bobine de relais
Tolérance de tension selon la température ambiante	20 °C : 17,0 à 35 VCC 30 °C : 19,5 à 35 VCC 40 °C : 20,5 à 32 VCC 50 °C : 21,5 à 30 VCC
Temps de réponse	5 ms sous 24 VCC
Immunité aux parasites selon CEI 801-4	4 kV en couplage direct 2 kV en couplage capacitif (faisceau entier)
Consommation interne (à partir du bus +5 V)	1 à 25 mA 15 mA
Consommation interne (à partir du bus V+)	0 mA
Consommation externe	64 mA max.
Connexions	Bornier à vis 14 contacts embrochables (4 405 4869 0), pour Ø jusqu'à 0,6 mm ²

1) Avec diode roue libre externe
2) La connexion est protégée contre les inversions de polarités.
3) Non conforme aux normes UL
*) Les tensions plus élevées ne sont pas admises sur ce module en raison d'espacements trop faibles des pistes conductrices.

Voyants et connexions

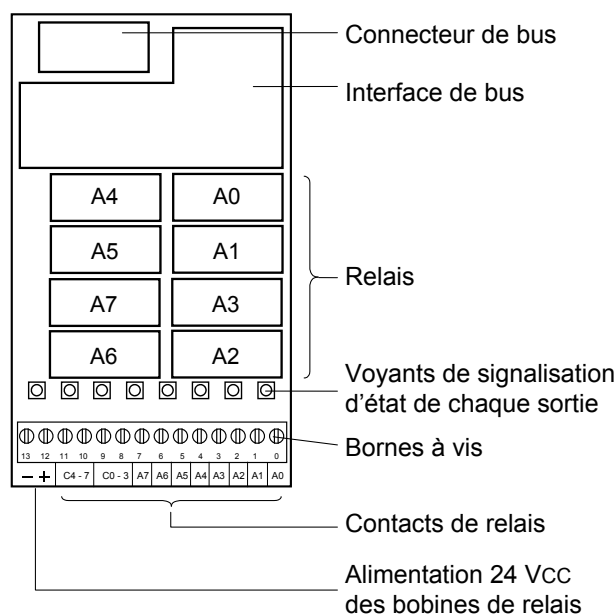

Dans le manuel 27-600_FRA en annexe A.4, « Contacts à relais », vous trouverez des valeurs de calcul et des suggestions de câblage dont il faut impérativement tenir compte pour sécuriser la commutation et garantir la longévité des relais.




Instructions d'installation

Pour des raisons de sécurité, une tension très basse (50 V maxi) et une tension basse (50 à 250 V) ne doivent pas être raccordées à un même module.

Si un module du système Saia PCD® est raccordé à une tension basse (50 à 250 V), tous les éléments qui sont connectés à ce système sans séparation galvanique doivent utiliser des composants autorisés pour une tension basse.

Si une tension basse est utilisée, toutes les connexions aux contacts de relais d'un module doivent être raccordées à un même circuit électrique, c.à.d. que dans chaque module, une seule phase peut être raccordée à un fusible commun. Les divers circuits de charge peuvent être aussi être protégés séparément.

Circuits de sortie et désignation des bornes

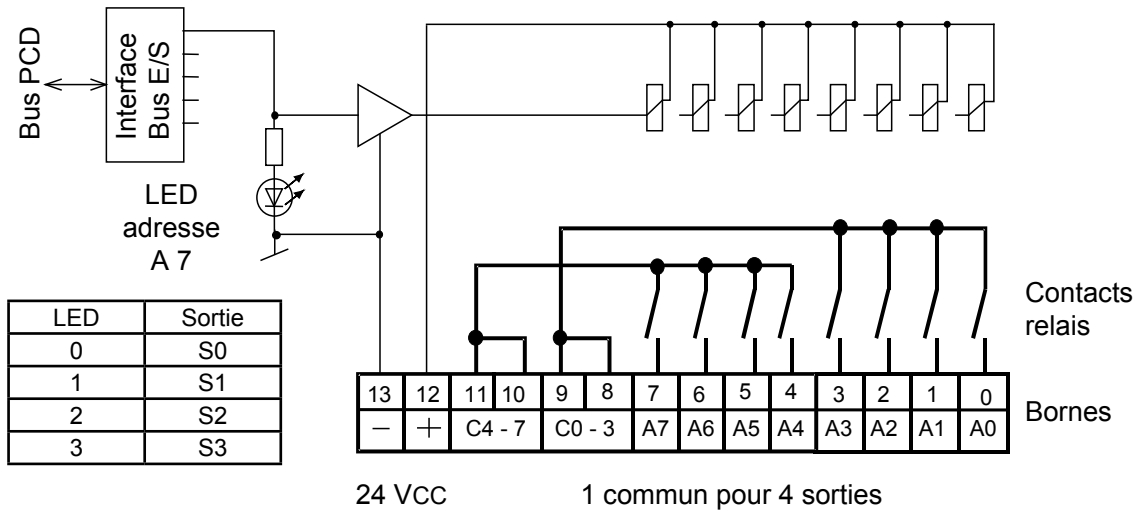

Relais alimenté (contact fermé) : voyant allumé
 Relais relâché (contact ouvert) : voyant éteint
 à condition que les bornes +/- soient alimentées en 24 VCC.



Chien de garde : Ce module peut être utilisé sur toutes les adresses de base. Le chien de garde des UCs ne provoque pas d'interférence. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Chien de garde du manuel 26-856_FRA, qui décrit la bonne utilisation du chien de garde en association avec des composants PCD2.



Les modules d'E/S et les borniers d'E/S ne doivent être embrochés ou débrochés que lorsque le Saia PCD® n'est pas sous tension. La source d'alimentation externe de modules (+ 24 V), doit être désactivée également.

Références de commande

Type	Désignation	Description	Poids
PCD2.A250	8 relais avec contacts travail, sans protection des contacts	Module de 2 x 4 sorties digitales 48 VCA/2 A ou 50 VCC/2 A, contact "travail", sans protection RC des contacts	65 g

Références de commande d'accessoires

Type	Désignation	Description	Poids
4 405 4869 0	Bornier type M	Bornier à vis embrochable 14 contacts (type M) pour câble jusqu'à 0.6 mm², numérotés 0 à 13	9 g

Saia-Burgess Controls AG

Rue de la gare 18 | 3280 Morat, Suisse
 T +41 26 580 30 00 | F +41 26 580 34 99
 www.saia-pcd.com

support@saia-pcd.com | www.sbc-support.com